



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»



УТВЕРЖДАЮ
Директор ИЭИС
В.Р. Храппин

26.01.2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

САПР В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Направление подготовки (специальность)
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль/специализация) программы
Электроснабжение

Уровень высшего образования - бакалавриат

Форма обучения
очная

Институт/ факультет	Институт энергетики и автоматизированных систем
Кафедра	Электроснабжения промышленных предприятий
Курс	3
Семестр	6

Магнитогорск
2022 год

Листактуализациирабочейпрограммы

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2023 - 2024 учебном году на заседании кафедры Электроснабжения промышленных предприятий

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ Г.П. Корнилов

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2024 - 2025 учебном году на заседании кафедры Электроснабжения промышленных предприятий

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ Г.П. Корнилов

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2025 - 2026 учебном году на заседании кафедры Электроснабжения промышленных предприятий

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ Г.П. Корнилов

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2026 - 2027 учебном году на заседании кафедры Электроснабжения промышленных предприятий

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ Г.П. Корнилов

1 Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование у студентов знаний, практических умений и навыков в области проектирования распределительных устройств электростанций и подстанций, электрического освещения, а также в области моделирования режимов систем электроснабжения с использованием современных достижений науки, техники, международного и отечественного опыта в этой области.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина САПР в электроэнергетике входит в часть учебного плана формируемой участвующими образовательных отношений образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/практик:

Электрические станции и подстанции

Математические задачи энергетики

Программирование в инженерном деле

Учебная-ознакомительная практика

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик:

Подготовка как процедуры защиты и защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка как сдача государственного экзамена

Производственная-преддипломная практика

Управление качеством электрической энергии

Оперативно-диспетчерское управление электроэнергетических системах и сетях

Надежность систем электроснабжения

Smart Grids в городских и промышленных сетях

Электроснабжение

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «САПР в электроэнергетике» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код инд	Индикатор достижения компетенции
ПК-3	Способен принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности и в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования и проводить обоснование проектных решений, а также оформлять техническую документацию на различных стадиях разработки проекта
ПК-3.1	Разрабатывает и оформляет комплекты проектной и рабочей документации простых узлов системы электроснабжения объектов капитального строительства
ПК-3.2	Выбирает оптимальные технические решения для разработки отдельных разделов на различных стадиях проекта системы электроснабжения объекта капитального строительства
ПК-3.3	Выбирает оборудование для отдельных разделов проекта на различных стадиях проектирования системы электроснабжения объектов капитального строительства
ПК-4	Способен разрабатывать и корректировать документы по эксплуатации электротехнического оборудования
ПК-4.1	Выполняет чертежи электрических схем и вносит в них изменения.

ПК-4. 2	Осуществляет ведение служебной технической документации электрического цеха (по разделению) ТЭС
------------	--

4. Структура, объём содержания дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 академических часов, в том числе:

- контактная работа – 54,15 академических часов;
- аудиторная – 51 академический час;
- внеаудиторная – 3,15 академических часов;
- самостоятельная работа – 36,15 академических часов;
- в форме практической подготовки – 0 академических часов;
- подготовка к экзамену – 17,7 академических часов

Форма аттестации – экзамен

Раздел/тема дисциплины	Семестр	Аудиторная контактная работа			Самостоятельная работа	Вид самостоятельной работы	Формат текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации	Код компетенции
		Лек.	Лаб.	практ.зан.				
1. Раздел 1								
1.1 Общие понятия САПР: структура, подходы к разработке	6	3			5			ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1
Итого по разделу	3				5			
2. Раздел 2								
2.1 Внедрение САПР для решения задач в области электроэнергетики: история, современные САПР, основные области применения и возможности	6	3			5			ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1
Итого по разделу	3				5			
3. Раздел 3								
3.1 Применение САПР для решения задач в области электроэнергетики	6	2			5			ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1
Итого по разделу	2				5			
4. Раздел 4								
4.1 САПР расчет светотехнической части	6	2		6/4 И	5	Выполнение СР-1, подготовка к	СР-1, АКР-1	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1
Итого по разделу	2			6/4	5			
5. Раздел 5								

5.1 Особенности работы с САПР в электроэнергетике	6	4	8/4 И	5	Выполнение СР-2, подготовка к	СР-2, АКР-1	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1
Итого по разделу	4		8/4	5			
6. Раздел 7							
6.1 САПР расчета и оптимизации режимов систем электроснабжения и электроэнергетических систем	6	3	20/4 И	1 1, 1 5	Выполнение СР-3, подготовка к	СР-3, АКР-1	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1
Итого по разделу	3		20/4	1			
7. Промежуточная аттестация							
7.1 Подготовка к зачету с оценкой	6				Подготовка к зачету	Зачет с оценкой	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1
Итого по разделу							
Итого за семестр	17		34/12 И	36,		экзамен	
Итого по дисциплине	17		34/12 И	36,		экзамен	

5 Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «САПР в электроэнергетике» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «САПР в электроэнергетике» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении практических занятий используются работы команд и методы ИТ.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, при решении задач на практических занятиях, при подготовке контрольных работ и итоговой аттестации.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Варганова А. В. Системы автоматизированного проектирования в электроэнергетике: автоматизированное создание схем распределительных устройств на напряжение 6-220 кВ низковольтных подстанций: учеб. пособие / А. В. Варганова, Е. А. Панова. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г. И. Носова, 2019. - 78 с. (10 шт.)

б) Дополнительная литература:

1. Меликов, А. В. Теория надежности элементов электротехнических комплексов в системе электроснабжения: учебное пособие / А. В. Меликов. - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2019. - 96 с. - ISBN 978-5-4479-0193-6. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1087875> (дата обращения: 29.06.2022). - Режим доступа: по подписке.

2. Кирюхин, Ю. А. Проектирование силовых высокочастотных трансформаторов: монография / Ю. А. Кирюхин, В. С. Степанов, С. А. Аршинов. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 152 с. - ISBN 978-5-9729-0312-2. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1053407> (дата обращения: 29.06.2022). - Режим доступа: по подписке.

3. Тремясов, В. А. Теория надежности в энергетике. Надежность систем генерации, использующих ветровую и солнечную энергию: учеб. пособие / В. А. Тремясов, Т. В. Кривенко. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. - 164 с. - ISBN 978-5-7638-3749-0. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1031885> (дата обращения: 29.06.2022). - Режим доступа: по подписке.

4. Журнал «Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика» <https://vestnik.susu.ru/power/issue/archive/> (дата обращения: 29.06.2022).

5. Журнал «Электротехнические системы и комплексы» <http://esik.magtu.ru/ru/> (дата обращения: 29.06.2022).

в) Методические указания:

Методические указания приведены в приложении 3 к РПД

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
MSS Office 2007 Professional	№ 135 от 17.09.2007	бессрочно
7Zip	свободно распространяемое ПО	бессрочно
STATISTICA v.6	К-139-08 от 22.12.2008	бессрочно
MathCAD v.15 Education University Edition	Д-1662-13 от 22.11.2013	бессрочно
MSSQL Server Management Studio	свободно распространяемое ПО	бессрочно
Autodesk AutoCad 2011 Master Suite	К-526-11 от 22.11.2011	бессрочно
АСКОН Компас 3D v.16	Д-261-17 от 16.03.2017	бессрочно
Adobe Reader	свободно распространяемое ПО	бессрочно
FAR Manager	свободно распространяемое ПО	бессрочно

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Название курса	Ссылка
Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС»	https://dlib.eastview.com/
Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)	URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp
Поисковая система Академия Google (Google Scholar)	URL: https://scholar.google.ru/
Информационная система – Единое окно доступа к информационным ресурсам	URL: http://window.edu.ru/
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»	URL: http://www1.fips.ru/

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации.

2. Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - доска, мультимедийный проектор, экран.

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся - персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(обязательное)

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Системы автоматизированного проектирования в электроэнергетике» предусмотрено проведение аудиторной контрольной работы и 6 индивидуальных заданий для обучающихся.

Аудиторная контрольная работа (АКР):

1. Назовите, какие измерительные приборы и приборы учета должны быть установлены на присоединении ВЛ 220 кВ?
2. Назовите, какие измерительные приборы и приборы учета должны быть установлены на присоединении КЛ 6 кВ?
3. Назовите, какие измерительные приборы и приборы учета должны быть установлены на присоединении ТСН (ввод ВН)?
4. Назовите, какие измерительные приборы и приборы учета должны быть установлены на присоединении синхронного двигателя напряжением выше 1 кВ?
5. Назовите, какие измерительные приборы и приборы учета должны быть установлены на присоединении силового трансформатора с расщепленной обмоткой НН (ввод низкого напряжения)?
6. Какую схему должна предложить САПР в соответствии с требованиями норм проектирования для распределительного устройства ВН проходной подстанции напряжением 35 кВ с 4 присоединениями, при условии, что на РУ предполагаются частые коммутации трансформатора? Назовите номер и полное название схемы.
7. Какую схему должна предложить САПР в соответствии с требованиями норм проектирования для распределительного устройства ВН транзитной подстанции напряжением 35 кВ с 6 присоединениями? Назовите номер и полное название схемы.
8. Какую схему должна предложить САПР в соответствии с требованиями норм проектирования для распределительного устройства СН узловой подстанции напряжением 110 кВ с 5 присоединениями? Назовите номер и полное название схемы.
9. Какую схему должна предложить САПР в соответствии с требованиями норм проектирования для распределительного устройства ВН узловой подстанции напряжением 110 кВ с 12 присоединениями? Назовите номер и полное название схемы.
10. Какую схему должна предложить САПР в соответствии с требованиями норм проектирования для распределительного устройства ВН узловой подстанции напряжением 220 кВ с 4 присоединениями? Назовите номер и полное название схемы.
11. Минимально допустимый ток отключения может быть у выключателей на РУ 10 кВ с $I_{п0} = 12,6$ кА и $T_a = 0,07$ с
 - а) 20 кА
 - б) 25 кА
 - в) 31,5 кА
 - г) 50 кА
12. Минимально допустимый номинальный ток выключателя на вводе 10 кВ силового трансформатора ТРДН-25000/110 составляет:
 - а) 630 А
 - б) 1000 А
 - в) 1600 А

г) 2000 А

13. Минимально допустимый номинальный ток выключателя на вводе 110 кВ силового трансформатора ТРДН-25000/110 составляет:

а) 630 А

б) 1000 А

в) 1600 А

г) 2000 А

14. Минимально допустимый ток электродинамической стойкости может быть у выключателей на РУ 220 кВ с $I_{п0} = 21$ кА и $T_a = 0,02$ с

а) 20 кА

б) 25 кА

в) 31,5 кА

г) 50 кА

15. Минимально допустимый ток отключения может быть у выключателей на РУ 220 кВ с $I_{п0} = 21$ кА и $T_a = 0,02$ с

а) 35 кА

б) 50 кА

в) 102 кА

г) 125 кА

16. Минимально допустимый ток электродинамической стойкости может быть у выключателей на РУ 10 кВ с $I_{п0} = 12,6$ кА и $T_a = 0,07$ с

а) 35 кА

б) 50 кА

в) 102 кА

г) 125 кА

Примерные самостоятельные работы:

СР-1 «САПР светотехнической части электроустановок»

Осуществить расчет прожекторного освещения открытого распределительно устройства подстанции 110/10 кВ с использованием программного обеспечения Dialux, если план подстанции приведен на рисунке. Привести план расстановки прожекторных мачт, указать типы светильников и ламп. Привести план с изображением изолиний.

СР-2 «САПР схем распределительных устройств электростанций и подстанций»

- На основании технического задания с использованием САПР «ОРУ CAD» и «ЗРУ CAD»:
- рассчитать технико-экономические показатели;
 - выбрать оптимальную схему распределительного устройства главной понизительной подстанции;
 - разработать однолинейную схему ГПП;
 - осуществить расчет токов короткого замыкания;
 - осуществить выбор и проверку оборудования РУ ВН и НН;
 - спроектировать собственные нужды подстанции.

1. Общая характеристика района размещения подстанции

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1.1. Месторасположение ПС | Урал |
| 1.2. Рельефплощадки ПС | Равнинный |
| 1.3. Грунты | Суглинки |

2. Техническиепоказатели ПС

- | | |
|--|----------------------------|
| 2.1. Мощность трансформаторов | 40 МВА |
| 2.2. Тип и количество трансформаторов | 2×ТРДН-40000/110 |
| 2.3. Главные схемы электрических соединений | Одинарная секционированная |
| 2.4. Количество присоединений на стороне ВН | 6 |
| 2.5. ЗРУ-10 кВ - 4-х секционное, рассчитанное на установку 52 ячеек вакуумных выключателей | |
| 2.6. Количество отходящих линий - 4 ВЛ | |
| 2.7. ПА принята при количестве присоединений 110 кВ более двух | |

СР-3 «Оптимизация режимов работы систем электроснабжения с собственными источниками электроэнергии»

Для заданной схемы электроснабжения с собственными источниками электроэнергии, осуществить поиск оптимального распределения активных мощностей между генераторами электростанций в ПВК «КАТРАН», если технико-экономические модели турбогенераторов имеют следующий вид:

Технико-экономические модели генераторов

$P_{ном} = 6$ МВт

P , МВт	4	5	6
D_0 , м ³	44	47	50
S , руб./м ³	234	235	233

$P_{ном} = 12$ МВт

P , МВт	8	9	10	11	12
D_0 , м ³	61	65	69	74	77
S , руб./м ³	351	358	342	347	354

$P_{ном} = 20$ МВт

P , МВт	13	15	17	18	19	20
D_0 , м ³	115	125	135	140	145	150
S , руб./м ³	270	272	274	269	267	267

$P_{ном} = 32$ МВт

P , МВт	14	18	20	24	26	30
D_0 , м ³	177	195	205	220	229	235
S , руб./м ³	240	240	232	245	241	234

$P_{ном} = 40$ МВт

P , МВт	25	27	29	30	32	36	39	40
D_0 , м ³	163	171	176	182	188	201	212	216
S , руб./м ³	331	335	337	336	332	330	330	329

$P_{ном} = 63$ МВт

P , МВт	37	40	43	46	48	51	54	60
D_0 , м ³	177	189	202	214	222	235	248	260
S , руб./м ³	360	365	362	361	354	353	353	350

$P_{\text{ном}} = 100 \text{ МВт}$

$P, \text{ МВт}$	82	85	86	88	90	92	95	100
$D_0, \text{ м}^3$	217	225	229	234	237	248	250	265
$S, \text{ руб./м}^3$	321	325	325	333	330	329	327	326

Перечень вопросов для промежуточной аттестации:

1. Перечислите основные цели автоматизации проектирования СЭС. С помощью применения каких технологий их можно достичь?
2. Дайте определение понятиям: проектные операция и процедура, проектные решение и маршрут, этап и стадия проектирования.
3. Какие виды проектных процедур могут быть использованы в САПР?
4. Какие этапы входят в типовую схему проектирования? Приведите их область назначения и основные функции.
5. Какие типовые задачи автоматизации проектирования характерны для ОРУ CAD и ЗРУ CAD?
6. В чём особенность параллельного (смешанного проектирования)? Для каких энергетических объектов его можно применить?
7. Перечислите преимущества и недостатки технологии CAD/ CAM/CAE. В чём заключаются основные трудности их внедрения в электроэнергетике?
8. Какими свойствами обладает система электроснабжения как объект проектирования? Как они влияют на создание САПР?
9. Какие задачи САПР ОРУ CAD и ЗРУ CAD относятся к формализуемым, а какие – к трудно формализуемым? Какие применяются режимы в работе САПР в зависимости от характера и степени участия человека и использования ЭВМ?
10. В чём особенности нисходящего и восходящего проектирования? Как это учитывается при создании САПР? Приведите примеры.
11. Дайте определения обеспечивающим подсистемам САПР. Как связаны между собой техническое и программное обеспечения САПР ОРУ CAD и ЗРУ CAD?
12. Какие подсистемы САПР можно отнести к обслуживающим, а какие – к проектирующим?
13. Приведите примеры компонентов и комплексов САПР систем электроснабжения.
14. Перечислите основные проблемы проектирования систем электроснабжения. Какое влияние они оказывают на создание САПР ОРУ CAD и ЗРУ CAD?
15. Какая информация необходима для составления ТЭО электрической части электроэнергетического объекта?
16. Какие основные задачи проектирования СЭС необходимо автоматизировать в первую очередь? Почему?
17. Какие этапы и стадии проектирования элементов систем электроснабжения регламентированы? Каким образом их лучше автоматизировать?
18. Какие промышленные программные пакеты САПР вам известны? Сравните их основные возможности и область применения.




ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(обязательное)

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенций	Оценочные средства
ПК-3: Способен принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования и проводить обоснование проектных решений, а также оформлять техническую документацию на различных стадиях разработки проекта		
ПК-3.1	Разрабатывает и оформляет комплекты проектной и рабочей документации простых узлов системы электроснабжения объектов капитального строительства	<p>1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации</p> <p>1. Перечислите основные цели автоматизации проектирования СЭС. С помощью применения каких технологий их можно достичь?</p> <p>2. Дайте определение понятиям: проектные операция и процедура, проектные решение и маршрут, этап и стадия проектирования.</p> <p>3. Какие виды проектных процедур могут быть использованы в САПР?</p> <p>4. Какие этапы входят в типовую схему проектирования? Приведите их область назначения и основные функции.</p> <p>5. Какие типовые задачи автоматизации проектирования характерны для ОРУ CAD и ЗРУ CAD?</p> <p>6. В чём особенность параллельного (смешанного проектирования)? Для каких энергетических объектов его можно применить?</p> <p>7. Перечислите преимущества и недостатки технологии CAD/ CAM/CAE. В чём заключаются основные трудности их внедрения в электроэнергетике?</p> <p>2. Задания для самостоятельных работ</p> <p>СР-2 «САПР схем распределительных устройств электростанций и подстанций» На основании технического задания с использованием САПР «ОРУ CAD» и «ЗРУ CAD»:</p> <ul style="list-style-type: none">- разработать однолинейную схему ГПП;- спроектировать собственные нужды подстанции.

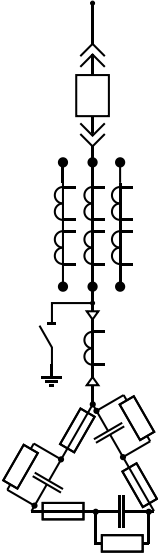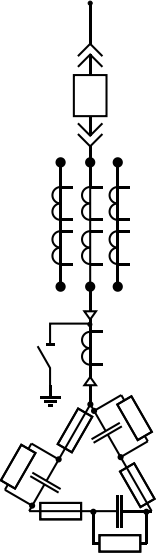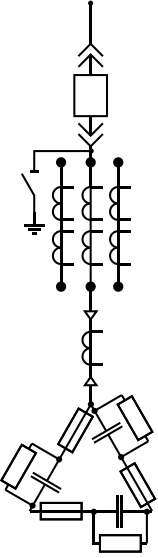Код индикатора	Индикатор достижения компетенций	Оценочные средства
		<p style="text-align: center;">1. Общая характеристика района размещения подстанции</p> <p>1.1. Месторасположение ПС Урал 1.2. Рельеф площадки ПС Равнинный 1.3. Грунты Суглинки</p> <p style="text-align: center;">2. Технические показатели ПС</p> <p>2.1. Мощность трансформаторов 40 МВА 2.2. Тип и количество трансформаторов 2×ТРДН-40000/110 2.3. Главные схемы электрических соединений Одинарная секционированная 2.4. Количество присоединений на стороне ВН 6 2.5. ЗРУ-10 кВ - 4-х секционное, рассчитанное на установку 52 ячеек вакуумных выключателей 2.6. Количество отходящих линий - 4 ВЛ 2.7. ПА принята при количестве присоединений 110 кВ более двух</p> <p>3. Аудиторная контрольная работа 17. Какая из схем выполнена верно:</p> <p>а) </p> <p>б) </p> <p>в) </p>

Код индикатора	Индикатор достижения компетенций	Оценочные средства																								
ПК-3.2	Выбирает оптимальные технические решения для разработки отдельных разделов на различных стадиях проекта системы электроснабжения объекта капитального строительства	<p>1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приведите примеры компонентов и комплексов САПР систем электроснабжения. 2. Перечислите основные проблемы проектирования систем электроснабжения. Какое влияние они оказывают на создание САПР ОРУ САД и ЗРУ САД? 3. Какие промышленные программные пакеты САПР вам известны? Сравните их основные возможности и область применения. <p>2. Задания для самостоятельных работ</p> <p>СР-2 «САПР схем распределительных устройств электростанций и подстанций»</p> <p>На основании технического задания с использованием САПР «ОРУ САД» и «ЗРУ САД»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассчитать технико-экономические показатели; - выбрать оптимальную схему распределительного устройства главной понизительной подстанции; <p>Условия задачи приведены в индикаторе 4.1.</p> <p>СР-3 «Оптимизация режимов работы систем электроснабжения с собственными источниками электроэнергии»</p> <p>Для заданной схемы электроснабжения с собственными источниками электроэнергии, осуществить поиск оптимального распределения активных мощностей между генераторами электростанций в ПВК «КАТРАН», если технико-экономические модели турбогенераторов имеют следующий вид:</p> <p style="text-align: center;">Технико-экономические модели генераторов</p> <p>$P_{\text{НОМ}} = 6 \text{ МВт}$</p> <table border="1" data-bbox="846 1225 1693 1331"> <tr> <td>$P, \text{ МВт}$</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>$D_0, \text{ м}^3$</td> <td>44</td> <td>47</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>$S, \text{ руб./м}^3$</td> <td>234</td> <td>235</td> <td>233</td> </tr> </table> <p>$P_{\text{НОМ}} = 12 \text{ МВт}$</p> <table border="1" data-bbox="846 1401 1693 1469"> <tr> <td>$P, \text{ МВт}$</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>$D_0, \text{ м}^3$</td> <td>61</td> <td>65</td> <td>69</td> <td>74</td> <td>77</td> </tr> </table>	$P, \text{ МВт}$	4	5	6	$D_0, \text{ м}^3$	44	47	50	$S, \text{ руб./м}^3$	234	235	233	$P, \text{ МВт}$	8	9	10	11	12	$D_0, \text{ м}^3$	61	65	69	74	77
$P, \text{ МВт}$	4	5	6																							
$D_0, \text{ м}^3$	44	47	50																							
$S, \text{ руб./м}^3$	234	235	233																							
$P, \text{ МВт}$	8	9	10	11	12																					
$D_0, \text{ м}^3$	61	65	69	74	77																					

Код индикатора	Индикатор достижения компетенций	Оценочные средства																																
		<table border="1"> <tr> <td>S, руб./м³</td> <td>351</td> <td>358</td> <td>342</td> <td>347</td> <td>354</td> </tr> </table>						S , руб./м ³	351	358	342	347	354																					
S , руб./м ³	351	358	342	347	354																													
		<p>$P_{\text{НОМ}} = 20 \text{ МВт}$</p> <table border="1"> <tr> <td>P, МВт</td> <td>13</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>D_0, м³</td> <td>115</td> <td>125</td> <td>135</td> <td>140</td> <td>145</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>S, руб./м³</td> <td>270</td> <td>272</td> <td>274</td> <td>269</td> <td>267</td> <td>267</td> </tr> </table>						P , МВт	13	15	17	18	19	20	D_0 , м ³	115	125	135	140	145	150	S , руб./м ³	270	272	274	269	267	267						
P , МВт	13	15	17	18	19	20																												
D_0 , м ³	115	125	135	140	145	150																												
S , руб./м ³	270	272	274	269	267	267																												
		<p>$P_{\text{НОМ}} = 32 \text{ МВт}$</p> <table border="1"> <tr> <td>P, МВт</td> <td>14</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>24</td> <td>26</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>D_0, м³</td> <td>177</td> <td>195</td> <td>205</td> <td>220</td> <td>229</td> <td>235</td> </tr> <tr> <td>S, руб./м³</td> <td>240</td> <td>240</td> <td>232</td> <td>245</td> <td>241</td> <td>234</td> </tr> </table>						P , МВт	14	18	20	24	26	30	D_0 , м ³	177	195	205	220	229	235	S , руб./м ³	240	240	232	245	241	234						
P , МВт	14	18	20	24	26	30																												
D_0 , м ³	177	195	205	220	229	235																												
S , руб./м ³	240	240	232	245	241	234																												
		<p>$P_{\text{НОМ}} = 40 \text{ МВт}$</p> <table border="1"> <tr> <td>P, МВт</td> <td>25</td> <td>27</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>32</td> <td>36</td> <td>39</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>D_0, м³</td> <td>163</td> <td>171</td> <td>176</td> <td>182</td> <td>188</td> <td>201</td> <td>212</td> <td>216</td> </tr> <tr> <td>S, руб./м³</td> <td>331</td> <td>335</td> <td>337</td> <td>336</td> <td>332</td> <td>330</td> <td>330</td> <td>329</td> </tr> </table>						P , МВт	25	27	29	30	32	36	39	40	D_0 , м ³	163	171	176	182	188	201	212	216	S , руб./м ³	331	335	337	336	332	330	330	329
P , МВт	25	27	29	30	32	36	39	40																										
D_0 , м ³	163	171	176	182	188	201	212	216																										
S , руб./м ³	331	335	337	336	332	330	330	329																										
		<p>$P_{\text{НОМ}} = 63 \text{ МВт}$</p> <table border="1"> <tr> <td>P, МВт</td> <td>37</td> <td>40</td> <td>43</td> <td>46</td> <td>48</td> <td>51</td> <td>54</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>D_0, м³</td> <td>177</td> <td>189</td> <td>202</td> <td>214</td> <td>222</td> <td>235</td> <td>248</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>S, руб./м³</td> <td>360</td> <td>365</td> <td>362</td> <td>361</td> <td>354</td> <td>353</td> <td>353</td> <td>350</td> </tr> </table>						P , МВт	37	40	43	46	48	51	54	60	D_0 , м ³	177	189	202	214	222	235	248	260	S , руб./м ³	360	365	362	361	354	353	353	350
P , МВт	37	40	43	46	48	51	54	60																										
D_0 , м ³	177	189	202	214	222	235	248	260																										
S , руб./м ³	360	365	362	361	354	353	353	350																										
		<p>$P_{\text{НОМ}} = 100 \text{ МВт}$</p> <table border="1"> <tr> <td>P, МВт</td> <td>82</td> <td>85</td> <td>86</td> <td>88</td> <td>90</td> <td>92</td> <td>95</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>D_0, м³</td> <td>217</td> <td>225</td> <td>229</td> <td>234</td> <td>237</td> <td>248</td> <td>250</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>S, руб./м³</td> <td>321</td> <td>325</td> <td>325</td> <td>333</td> <td>330</td> <td>329</td> <td>327</td> <td>326</td> </tr> </table>						P , МВт	82	85	86	88	90	92	95	100	D_0 , м ³	217	225	229	234	237	248	250	265	S , руб./м ³	321	325	325	333	330	329	327	326
P , МВт	82	85	86	88	90	92	95	100																										
D_0 , м ³	217	225	229	234	237	248	250	265																										
S , руб./м ³	321	325	325	333	330	329	327	326																										
		<p>3. Аудиторная контрольная работа</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Назовите, какие измерительные приборы и приборы учета должны быть установлены на присоединении ВЛ 220 кВ? 2. Назовите, какие измерительные приборы и приборы учета должны быть установлены на присоединении КЛ 6 кВ? 																																

Код индикатора	Индикатор достижения компетенций	Оценочные средства
		<p>3. Назовите, какие измерительные приборы и приборы учета должны быть установлены на присоединении ТСН (ввод ВН)?</p> <p>4. Назовите, какие измерительные приборы и приборы учета должны быть установлены на присоединении синхронного двигателя напряжением выше 1 кВ?</p> <p>5. Назовите, какие измерительные приборы и приборы учета должны быть установлены на присоединении силового трансформатора с расщепленной обмоткой НН (ввод низкого напряжения)?</p> <p>6. Какую схему должна предложить САПР в соответствии с требованиями норм проектирования для распределительного устройства ВН проходной подстанции напряжением 35 кВ с 4 присоединениями, при условии, что на РУ предполагаются частые коммутации трансформатора? Назовите номер и полное название схемы.</p> <p>7. Какую схему должна предложить САПР в соответствии с требованиями норм проектирования для распределительного устройства ВН транзитной подстанции напряжением 35 кВ с 6 присоединениями? Назовите номер и полное название схемы.</p> <p>8. Какую схему должна предложить САПР в соответствии с требованиями норм проектирования для распределительного устройства СН узловой подстанции напряжением 110 кВ с 5 присоединениями? Назовите номер и полное название схемы.</p> <p>9. Какую схему должна предложить САПР в соответствии с требованиями норм проектирования для распределительного устройства ВН узловой подстанции напряжением 110 кВ с 12 присоединениями? Назовите номер и полное название схемы.</p> <p>10. Какую схему должна предложить САПР в соответствии с требованиями норм проектирования для распределительного устройства ВН узловой подстанции напряжением 220 кВ с 4 присоединениями? Назовите номер и полное название схемы.</p>
ПК-3.3	Выбирает оборудование для отдельных разделов проекта на различных стадиях проектирования системы электроснабжения объектов капитального строительства	<p>1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации</p> <p>1. Какие задачи САПР ОРУ САД и ЗРУ САД относятся к формализуемым, а какие – к трудно формализуемым? Какие применяются режимы в работе САПР в зависимости от характера и степени участия человека и использования ЭВМ?</p> <p>2. В чём особенности нисходящего и восходящего проектирования? Как это учитывается при создании САПР? Приведите примеры.</p> <p>3. Дайте определения обеспечивающим подсистемам САПР. Как связаны между собой техническое и программное обеспечения САПР ОРУ САД и ЗРУ САД?</p> <p>4. Какие подсистемы САПР можно отнести к обслуживающим, а какие – к проектирующим?</p>

Код индикатора	Индикатор достижения компетенций	Оценочные средства
		<p>2. Задания для самостоятельных работ СР-2 «САПР схем распределительных устройств электростанций и подстанций» На основании технического задания с использованием САПР «ОРУ САД» и «ЗРУ САД»: - осуществить расчет токов короткого замыкания; - осуществить выбор и проверку оборудования РУ ВН и НН. Условия задачи приведены в индикаторе 4.1.</p> <p>3. Аудиторная контрольная работа 18. Минимально допустимый ток отключения может быть у выключателей на РУ 10 кВ с $I_{п0} = 12,6$ кА и $T_a = 0,07$ с а) 20 кА б) 25 кА в) 31,5 кА г) 50 кА</p> <p>19. Минимально допустимый номинальный ток выключателя на вводе 10 кВ силового трансформатора ТРДН-25000/110 составляет: а) 630 А б) 1000 А в) 1600 А г) 2000 А</p> <p>20. Минимально допустимый номинальный ток выключателя на вводе 110 кВ силового трансформатора ТРДН-25000/110 составляет: а) 630 А б) 1000 А в) 1600 А г) 2000 А</p> <p>21. Минимально допустимый ток электродинамической стойкости может быть у выключателей на РУ 220 кВ с $I_{п0} = 21$ кА и $T_a = 0,02$ с</p>

Код индикатора	Индикатор достижения компетенций	Оценочные средства
		<p>а) 20 кА б) 25 кА в) 31,5 кА г) 50 кА</p> <p>22. Минимально допустимый ток отключения может быть у выключателей на РУ 220 кВ с $I_{п0} = 21$ кА и $T_a = 0,02$ с</p> <p>а) 35 кА б) 50 кА в) 102 кА г) 125 кА</p> <p>23. Минимально допустимый ток электродинамической стойкости может быть у выключателей на РУ 10 кВ с $I_{п0} = 12,6$ кА и $T_a = 0,07$ с</p> <p>а) 35 кА б) 50 кА в) 102 кА г) 125 кА</p>
ПК-4: Способен разрабатывать и корректировать документы по эксплуатации электротехнического оборудования		
ПК-4.1	Выполняет чертежи электрических схем и вносит в них изменения.	<p>1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации</p> <p>1. Какая информация необходима для составления ТЭО электрической части электроэнергетического объекта? 2. Какие основные задачи проектирования СЭС необходимо автоматизировать в первую очередь? Почему? 3. Какие этапы и стадии проектирования элементов систем электроснабжения регламентированы? Каким образом их лучше автоматизировать?</p> <p>2. Задания для самостоятельных работ СР-1 «САПР светотехнической части электроустановок» Осуществить расчет прожекторного освещения открытого распределительно устройства подстанции 110/10 кВ с использованием программного обеспечения Dialux, если план подстанции приведен на</p>

Код индикатора	Индикатор достижения компетенций	Оценочные средства
		рисунке. Привести план расстановки прожекторных мачт, указать типы светильников и ламп. Привести план с изображением изолиний.

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний и выявляющие сформированность компетенций, проводится в форме зачета.

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме собеседования и включает 2-3 теоретических вопроса.

Критерии оценки:

–«зачтено» – студент должен знать особенности направления «Электроэнергетика и электротехника»;

–«не зачтено» – студент не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (обязательное)

Методические рекомендации по выполнению практических заданий

СР-1 «САПР светотехнической части электроустановок»


Вариант 1

Осуществить расчет прожекторного освещения открытого распределительно устройства подстанции 110/10 кВ с использованием программного обеспечения Dialux, если план подстанции приведен на рисунке. Привести план расстановки прожекторных мачт, указать типы светильников и ламп. Привести план с изображением изолиний.

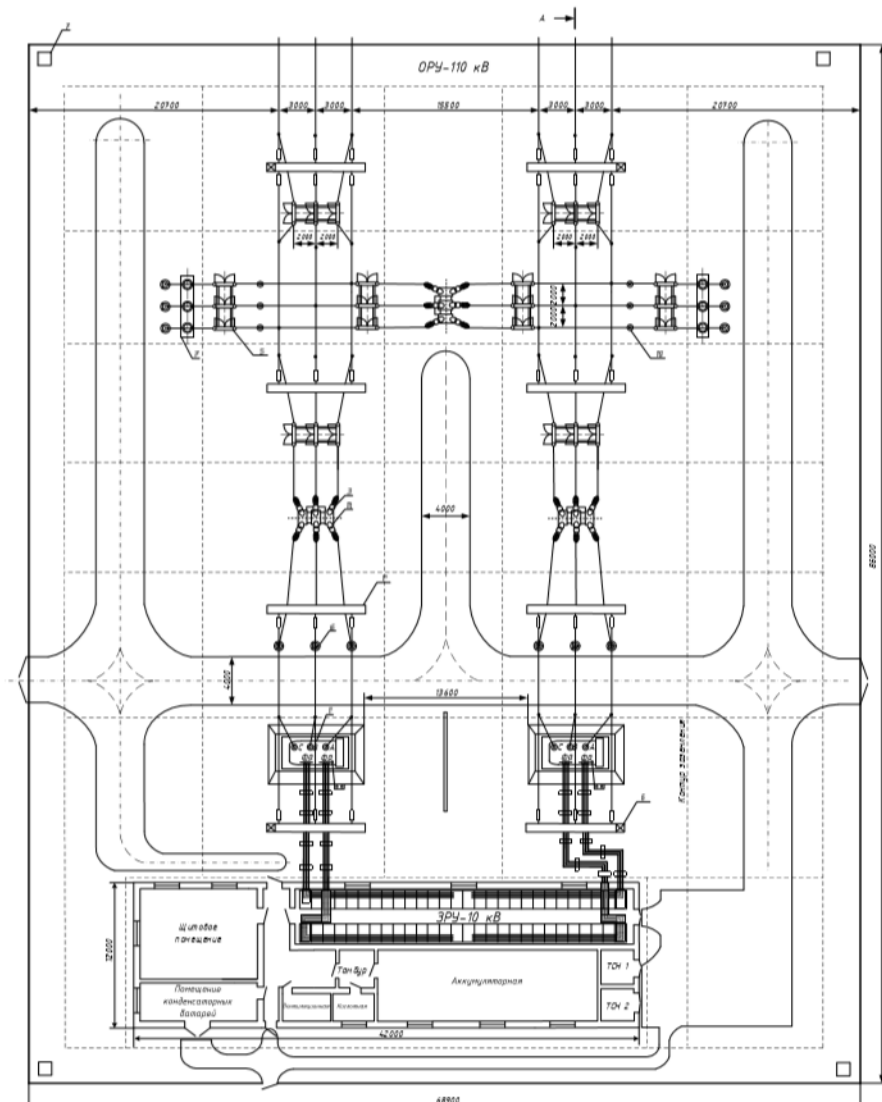


Вариант 2

Осуществить расчет прожекторного освещения открытого распределительно устройства подстанции 500/220 кВ с использованием программного обеспечения Dialux, если план подстанции приведен на рисунке. Привести план расстановки прожекторных мачт, указать типы светильников и ламп. Привести план с изображением изолиний.

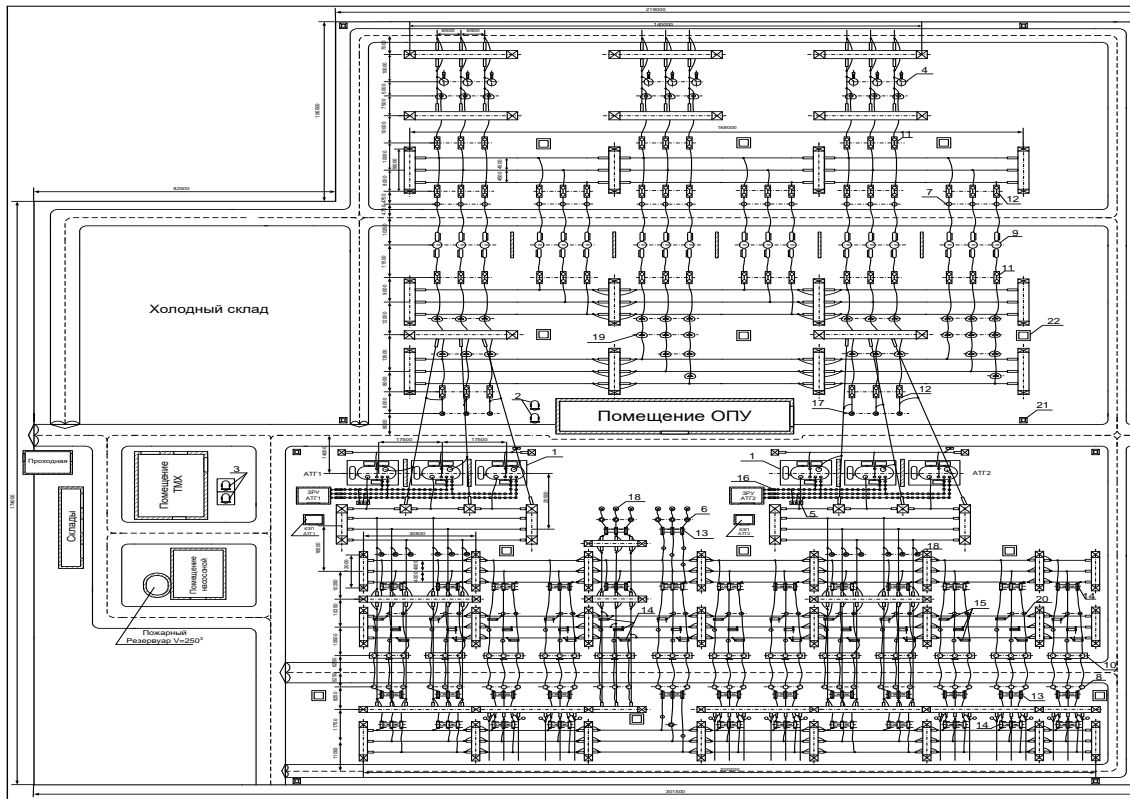


Вариант 3

Осуществить расчет освещения кузнечно-прессового отделения механического цеха с использованием программного обеспечения Dialux, если план цеха приведен на рисунке. Привести план расстановки светильников, указать типы светильников и ламп. Привести план с изображением изолиний.

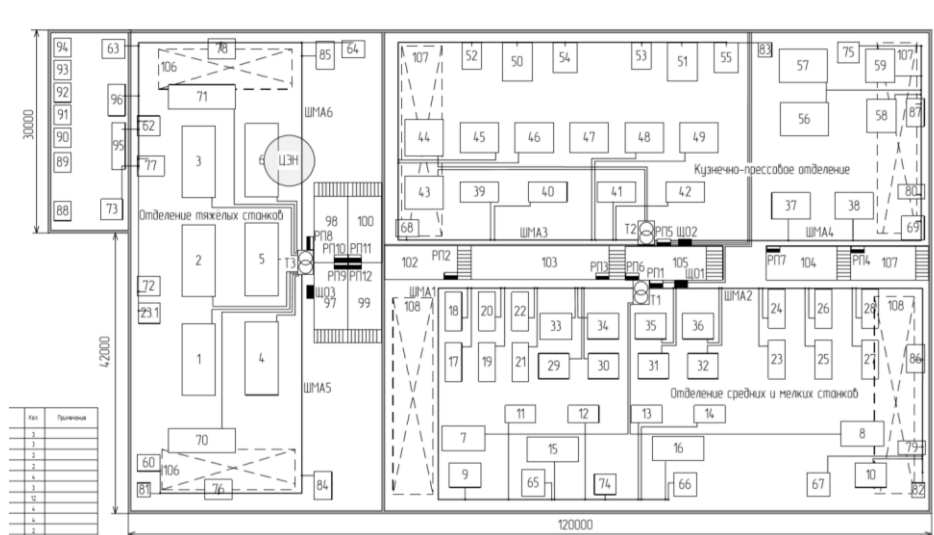

Вариант 4

Осуществить расчет освещения термического отделения механического цеха с использованием программного обеспечения Dialux, если план цеха приведен на рисунке. Привести план расстановки светильников, указать типы светильников и ламп. Привести план с изображением изолиний.

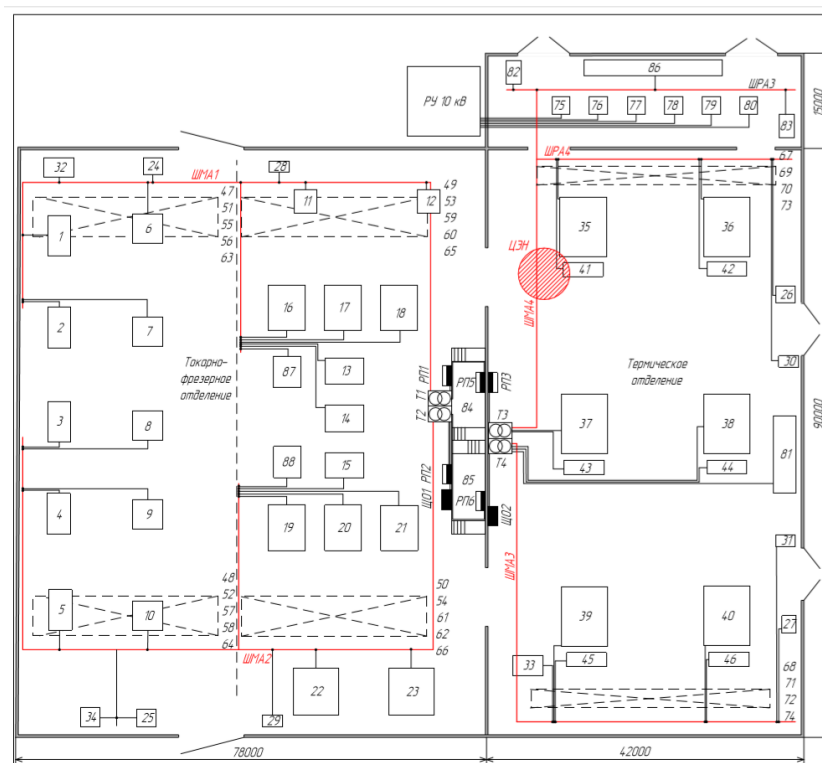

СР-2 «САПР схем распределительных устройств электростанций и подстанций»

На основании технического задания с использованием САПР «ОРУ CAD» и «ЗРУ CAD»:

- рассчитать технико-экономические показатели;
- выбрать оптимальную схему распределительного устройства главной понизительной подстанции;
- разработать однолинейную схему ГПП;
- осуществить расчет токов короткого замыкания;
- осуществить выбор и проверку оборудования РУ ВН и НН;
- спроектировать собственные нужды подстанции.

Вариант 1

1. Общая характеристика района размещения подстанции

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1.1. Месторасположение ПС | Урал |
| 1.2. Рельеф площадки ПС | Равнинный |
| 1.3. Грунты | Суглинки |

2. Технические показатели ПС

- | | |
|--|------------------------------|
| 2.1. Мощность трансформаторов | 40 МВА |
| 2.2. Тип и количество трансформаторов | 2×ТРДН-40000/110 |
| 2.3. Главные схемы электрических соединений | Одиарная
секционированная |
| 2.4. Количество присоединений на стороне ВН | 6 |
| 2.5. ЗРУ-10 кВ - 4-х секционное, рассчитанное на установку 52 ячеек вакуумных выключателей | |
| 2.6. Количество отходящих линий - 4 ВЛ | |
| 2.7. ПА принята при количестве присоединений 110 кВ более двух | |

Вариант 2

1. Общая характеристика района размещения подстанции

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1.1. Месторасположение ПС | Поволжье |
| 1.2. Рельеф площадки ПС | Равнинный |
| 1.3. Грунты | Суглинки |

2. Технические показатели ПС

- | | |
|--|-------------------|
| 2.1. Мощность трансформаторов | 63 МВА |
| 2.2. Тип и количество трансформаторов | 2×ТРДЦН-63000/220 |
| 2.3. Главные схемы электрических соединений | Две рабочие с.ш. |
| 2.4. Количество присоединений на стороне ВН | 8 |
| 2.5. ЗРУ-10 кВ - 4-х секционное, рассчитанное на установку 38 ячеек вакуумных выключателей | |
| 2.6. Количество отходящих линий - 6 ВЛ | |
| 2.7. ПА принята при количестве присоединений 220 кВ более двух | |

Вариант 3

1. Общая характеристика района размещения подстанции

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1.1. Месторасположение ПС | Западная Сибирь |
| 1.2. Рельеф площадки ПС | Равнинный |
| 1.3. Грунты | Суглинки |

2. Технические показатели ПС

- | | |
|--|--|
| 2.1. Мощность трансформаторов | 125 МВА |
| 2.2. Тип и количество трансформаторов | 2×АТДЦТН-125000/330/110 |
| 2.3. Главные схемы электрических соединений | 330 кВ - две рабочие с.ш.
110 кВ - две рабочие с
обходной с.ш. |
| 2.4. Количество присоединений на стороне ВН | 330 кВ - 6
110 кВ - 10 |
| 2.5. ЗРУ-10 кВ - 4-х секционное, рассчитанное на установку 46 ячеек вакуумных выключателей | |
| 2.6. Количество отходящих линий - 330 кВ - 4; 110 кВ - 8 | |
| 2.7. ПА принята при количестве присоединений 330 кВ более двух | |

Вариант 4

1. Общая характеристика района размещения подстанции

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1.1. Месторасположение ПС | Восточная Сибирь |
| 1.2. Рельеф площадки ПС | Равнинный |
| 1.3. Грунты | Суглинки |

2. Технические показатели ПС

- | | |
|--|------------------|
| 2.1. Мощность трансформаторов | 63 МВА |
| 2.2. Тип и количество трансформаторов | 2×ТРДН-63000/110 |
| 2.3. Главные схемы электрических соединений | Шестиугольник |
| 2.4. Количество присоединений на стороне ВН | 6 |
| 2.5. ЗРУ-10 кВ - 4-х секционное, рассчитанное на установку 30 ячеек вакуумных выключателей | |
| 2.6. Количество отходящих линий - 4 ВЛ | |
| 2.7. ПА принята при количестве присоединений 110 кВ более двух | |

Вариант 5

Рассчитать стоимость сооружения подстанции 220 кВ, если:

1. Общая характеристика района размещения подстанции

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1.1. Месторасположение ПС | Дальний Восток |
| 1.2. Рельеф площадки ПС | Равнинный |
| 1.3. Грунты | Суглинки |

2. Технические показатели ПС

- | | |
|--|-----------------------------|
| 2.1. Мощность трансформаторов | 100 МВА |
| 2.2. Тип и количество трансформаторов | 2×ТРДЦН-100000/220 |
| 2.3. Главные схемы электрических соединений | Две рабочие с.ш. с обходной |
| 2.4. Количество присоединений на стороне ВН | 10 |
| 2.5. ЗРУ-10 кВ - 4-х секционное, рассчитанное на установку 38 ячеек вакуумных выключателей | |
| 2.6. Количество отходящих линий - 8 ВЛ | |
| 2.7. ПА принята при количестве присоединений 220 кВ более двух | |

Вариант 6

1. Общая характеристика района размещения подстанции

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1.1. Месторасположение ПС | Урал |
| 1.2. Рельеф площадки ПС | Равнинный |
| 1.3. Грунты | Суглинки |

2. Технические показатели ПС

- | | |
|--|---|
| 2.1. Мощность трансформаторов | 200 МВА |
| 2.2. Тип и количество трансформаторов | 2×ТРДЦН-200000/330/110 |
| 2.3. Главные схемы электрических соединений | 330 кВ - две рабочие с.ш.
110 кВ - две рабочие с обходной с.ш. |
| 2.4. Количество присоединений на стороне ВН | 330 кВ - 8
110 кВ - 12 |
| 2.5. ЗРУ-10 кВ - 4-х секционное, рассчитанное на установку 64 ячеек вакуумных выключателей | |
| 2.6. Количество отходящих линий - 330 кВ - 6; 110 кВ - 10 | |
| 2.7. ПА принята при количестве присоединений 330 кВ более двух | |

Методические указания к выполнению СР-3

По заданной схеме рис. 1 в соответствии с заданным вариантом определите:

1) оптимальное распределение активных мощностей генераторов с учетом потерь мощности; без учета потерь мощности в распределительных сетях промышленного энергоузла при различных условиях связи с энергосистемой режимах методом последовательного утяжеления путем сопоставления расчетных значений коэффициента запаса устойчивости с нормативными значениями.

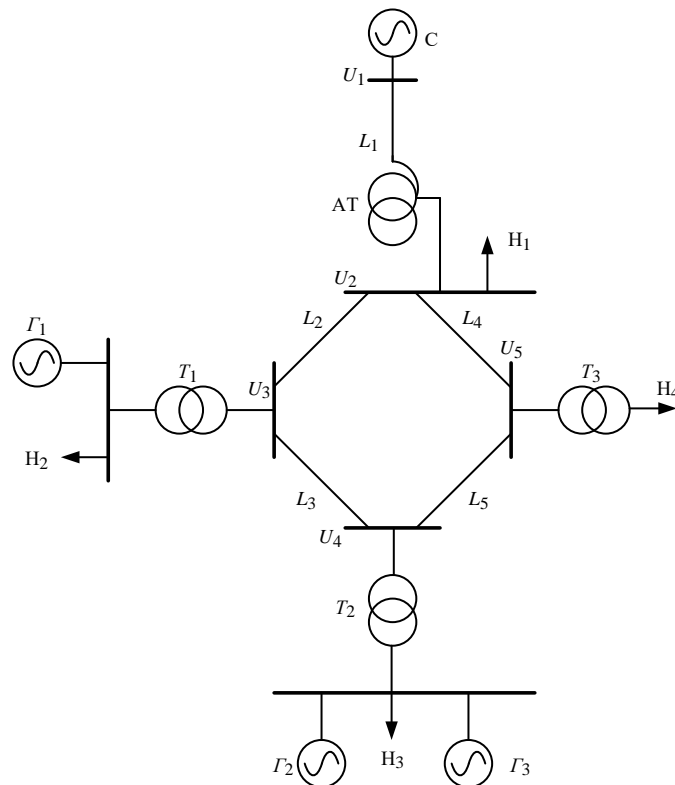


Рис. 1.1. Схема системы электроснабжения промышленного предприятия с собственными источниками электроэнергии

Расчет на примере варианта № 21

По исходным данным варианта № 21 (прил. 1, 2, 3) начертить схему электроснабжения в ПВК «КАТРАН».

1. Определить оптимальное распределение мощностей между генераторами собственных электростанций промышленного предприятия.

Во вкладке «Генераторы» («Расчёт» → «Параметры» → «Генераторы») установить флажок «Учитывать себестоимость на каждом отрезке характеристики», обязательно во вкладке «Динамика» того же окна «Параметры расчета» сбросить все флажки.

В окне «Оптимизация» (рис. 2) («Оптимизация» → «Оптимизация по активной мощности»):

- во вкладке «Оптимизация» установить «Условия связи с энергосистемой» - «С 525»;
- во вкладке «Оптимизация» установить «Стоимость 1 кВт·час» электроэнергии в соответствии с приложением №2 – 2,82 руб.;
- во вкладке «Оптимизация» установить ограничения по приему мощности из энергосистемы - «Равно: 351» (ограничения по приему мощности из энергосистемы определяются автоматически);

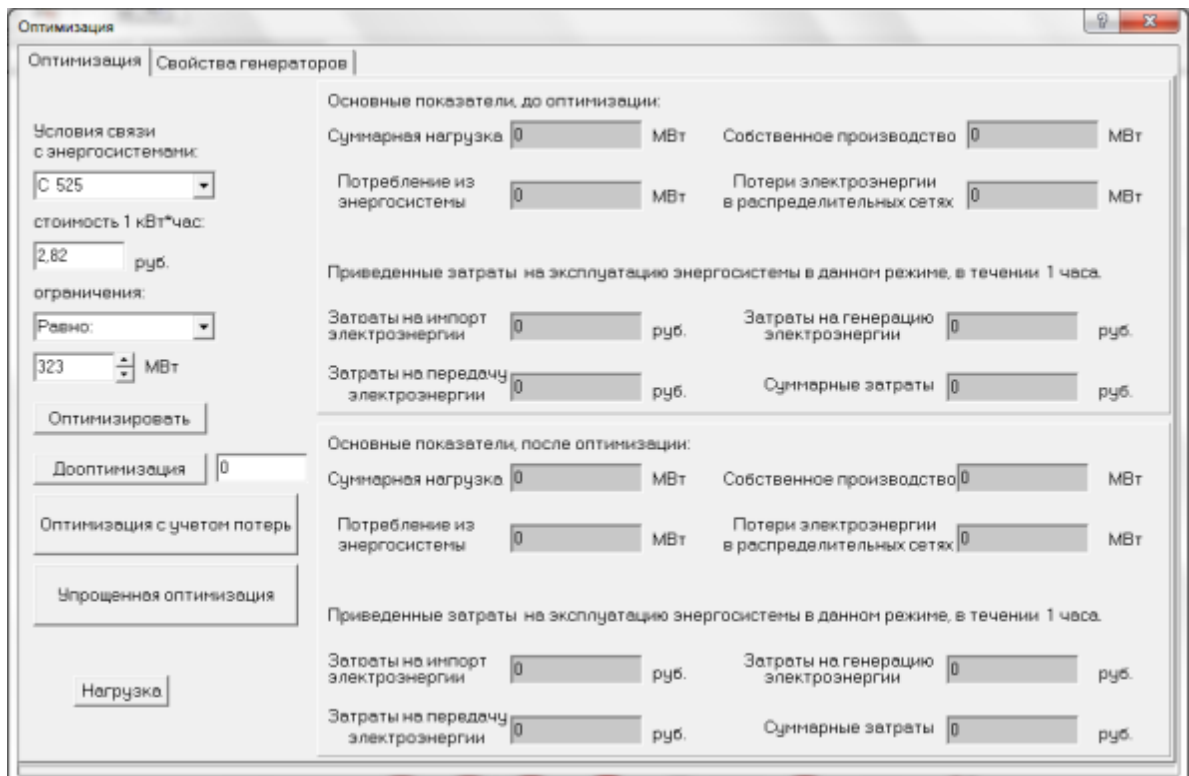


Рис. 2. Задание условий связи с энергосистемой

- во вкладке «Свойства генераторов» задать технико-экономические модели для генераторов: Г₁ - 2×Т-20 (далее по тексту – 1Г₁ и 2Г₁), Г₂ - ТВФ-63, Г₃ - Т-20 (рис. 3) в соответствии с приложением № 4.

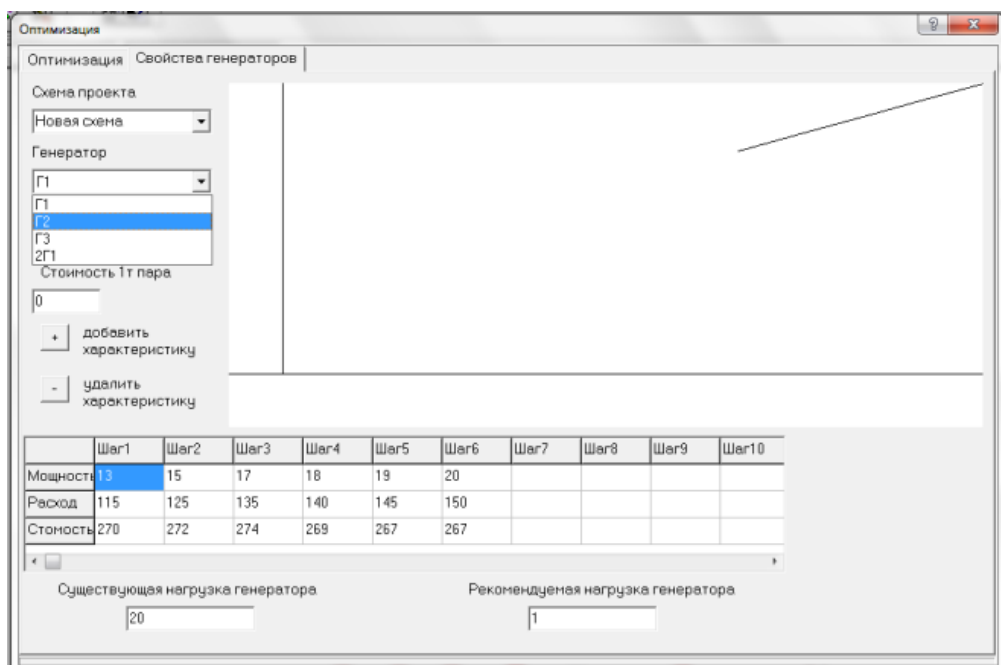


Рис. 3. Задание технико-экономических характеристик генераторов

Нажать кнопку «Оптимизировать» (определение оптимального распределения мощностей между источниками без учета потерь мощности). В результате расчета получим значения в полях «Собственное производство», «Потери электроэнергии в распределительных сетях», «Затраты на импорт электроэнергии», «Затраты на генерацию электроэнергии», «Затраты

на передачу электроэнергии», «Суммарные затраты» и «Рекомендуемая нагрузка генераторов» (рис. 4).

Далее, задав шаг 1 МВт и нажав кнопку «ДООптимизация», определить оптимальное распределение мощностей между генераторами промышленных электростанций с учетом потерь активной мощности в распределительных сетях системы электроснабжения предприятия черной металлургии. По результатам расчета зафиксировать те же значения.

Определить значения показателей для существующего режима.

Для каждого значения мощности, принимаемой из энергосистемы, т.е. 351 – 395 МВт, с шагом 1 МВт повторить расчеты. Полученные значения свести в табл. 1 – 2.

The screenshot shows the 'Оптимизация' window with the 'Свойства генераторов' tab selected. It displays various parameters and results for optimization.

Условия связи с энергосистемами: С 525

стоимость 1 кВт*час: 2.82 руб.

ограничения: Равно: 323 МВт

Основные показатели, до оптимизации:

- Суммарная нагрузка: 434,34271193270 МВт
- Собственное производство: 110,69510358886 МВт
- Потребление из энергосистемы: 329,45490602287 МВт
- Потери электроэнергии в распределительных сетях: 5,6072976790236 МВт

Приведенные затраты на эксплуатацию энергосистемы в данном режиме, в течении 1 часа:

- Затраты на импорт электроэнергии: 929062,83498450 руб.
- Затраты на генерацию электроэнергии: 201038,29600013 руб.
- Затраты на передачу электроэнергии: 16376,579454846 руб.
- Суммарные затраты: 1146477,7104394 руб.

Основные показатели, после оптимизации:

- Суммарная нагрузка: 434,33665038251 МВт
- Собственное производство: 110,71607532059 МВт
- Потребление из энергосистемы: 329,44356576081 МВт
- Потери электроэнергии в распределительных сетях: 5,8229906988876 МВт

Приведенные затраты на эксплуатацию энергосистемы в данном режиме, в течении 1 часа:

- Затраты на импорт электроэнергии: 929030,85544546 руб.
- Затраты на генерацию электроэнергии: 203080,05423266 руб.
- Затраты на передачу электроэнергии: 16420,833770862 руб.
- Суммарные затраты: 1148531,7434490 руб.

Рис. 4. Оптимизация режима системы электроснабжения промышленного предприятия

Таблица 1

Результаты расчета

Прием из системы, МВт	Собственное производство, МВт	Потери, МВт	Затраты на прием э/э, руб.	Затраты на передачу э/э, руб.	Затраты на генерацию э/э, руб.	Суммарные затраты, руб.
Существующий режим						
360	111,342	3,911	1024605,07	11029,26	201550,63	1237184,96
Оптимальный режим без учета потерь						
351	120,351	3,769	1000857,74	10627,48	211150	1222635,22
352	119,349	3,782	1003505,31	10665,93	209890,93	1224062,17
353	118,349	3,8	1006141,94	10716,11	208635,38	1225493,43
354	117,35	3,818	1008776,89	10766,81	208055,33	1227599,03
355	116,35	3,836	1011409,31	10817,19	207355,63	1229582,13
356	115,35	3,854	1014040,89	10868,95	206655,88	1231565,72
357	114,35	3,873	1016670,78	10921,25	205956,06	1233548,1
358	113,35	3,891	1019298,15	10973,26	205256,19	1235527,61
359	112,35	3,91	1021924,68	11026,67	204556,27	1237507,62

360	111,35	3,929	1024548,69	11079,8	203910,93	1239539,42
361	110,35	3,948	1027171,85	11134,34	202380,87	1240687,06
...						
395	76,31	4,603	1115985,77	12980,85	158881,78	1287848,4
Оптимальный режим с учетом потерь						
351	120,351	3,769	1000857,74	10627,48	211150	1222635,22
352	119,349	3,782	1003505,31	10665,93	209890,93	1224062,17
353	118,349	3,8	1006141,94	10716,11	208635,38	1225493,43
354	117,35	3,818	1008776,89	10766,81	208055,33	1227599,03
355	116,348	3,832	1011421,93	10806,06	206800,69	1229028,68
356	115,346	3,846	1014064,45	10845,72	205463,16	1230373,33
357	114,344	3,86	1016704,44	10885,82	204125,63	1231715,89
358	113,344	3,878	1019336,87	10936,8	202790,74	1233064,41
359	112,34	3,889	1021976,86	10967,31	202327,54	1235271,71
360	111,338	3,904	1024609,28	11008,73	200714,45	1236332,46
361	110,35	3,948	1027171,85	11134,34	202380,87	1240687,06
...						
395	76,31	4,603	1115985,77	12980,85	158881,78	1287848,4

Таблица 2

Рекомендуемые значения загрузки генераторов

Прием из системы, МВт	Г ₁ , МВт	Г ₂ , МВт	Г ₃ , МВт	Г ₄ , МВт	1Г ₁ , МВт	Г ₂ , МВт	Г ₃ , МВт	2Г ₁ , МВт
	Оптимальный режим без учета потерь				Оптимальный режим с учетом потерь			
	Г ₁ , МВт	Г ₂ , МВт	Г ₃ , МВт	Г ₄ , МВт	1Г ₁ , МВт	Г ₂ , МВт	Г ₃ , МВт	2Г ₁ , МВт
360	20	60	20	20	20	60	20	20
351	20	60	20	19	20	60	20	20
352	20	60	19	19	20	60	19	19
353	20	59	19	19	20	59	19	19
354	20	58	19	19	19	59	19	19
355	20	57	19	19	18	59	19	19
356	20	56	19	19	18	59	19	18
357	20	55	19	19	18	59	18	18
358	20	54	19	19	15	59	19	19
359	20	53	19	19	14	59	19	19
360	20	52	19	19	20	52	19	19
361	20	60	20	20	20	60	20	20
...			
395	13	37	13	13	13	37	13	13

Устанавливаемые линии электропередачи в соответствии с номером варианта

№ варианта	Длины линий, км					Марка провода, число проводов в фазе				
	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅
1	300	20	43	44	59	2×AC-300/39	2×AC-240/32	AC-240/32	2×AC-240/32	AC-240/32
2	190	25	38	69	24	2×AC-400/27	2×AC-300/39	AC-300/39	2×AC-240/32	AC-300/39
3	200	30	33	64	30	2×AC-500/64	2×AC-400/27	AC-240/32	2×AC-240/32	AC-240/32
4	310	35	28	59	26	2×AC-300/39	2×AC-240/32	AC-300/39	2×AC-240/32	AC-300/39
5	180	40	23	54	42	2×AC-400/27	2×AC-300/39	AC-240/32	2×AC-300/39	AC-240/32
6	210	45	21	49	58	2×AC-500/64	2×AC-400/27	AC-300/39	2×AC-400/27	AC-300/39
7	320	50	26	44	64	2×AC-300/39	2×AC-240/32	AC-240/32	2×AC-240/32	AC-240/32
8	170	55	31	39	60	2×AC-400/27	2×AC-300/39	AC-300/39	2×AC-300/39	AC-300/39
9	220	60	36	34	56	2×AC-500/64	2×AC-400/27	AC-240/32	2×AC-400/27	AC-240/32
10	330	65	41	29	52	2×AC-300/39	2×AC-240/32	AC-300/39	2×AC-240/32	AC-300/39
11	130	20	46	24	48	2×AC-400/27	2×AC-300/39	AC-240/32	2×AC-300/39	AC-240/32
12	230	35	51	22	44	2×AC-500/64	2×AC-400/27	AC-300/39	2×AC-400/27	AC-300/39
13	340	60	56	27	40	2×AC-300/39	2×AC-240/32	AC-240/32	2×AC-240/32	AC-240/32
14	140	53	61	32	36	2×AC-400/27	2×AC-300/39	AC-300/39	2×AC-300/39	AC-300/39
15	240	28	66	37	32	2×AC-500/64	2×AC-400/27	AC-240/32	2×AC-400/27	AC-240/32
16	350	33	31	42	28	2×AC-300/39	2×AC-240/32	AC-300/39	2×AC-240/32	AC-300/39
17	150	68	26	47	24	2×AC-400/27	2×AC-300/39	AC-240/32	2×AC-300/39	AC-240/32
18	250	63	61	52	20	2×AC-500/64	2×AC-400/27	AC-300/39	2×AC-400/27	AC-300/39
19	360	58	32	57	19	2×AC-300/39	2×AC-240/32	AC-240/32	2×AC-240/32	AC-240/32
20	160	53	37	62	18	2×AC-400/27	2×AC-300/39	AC-300/39	2×AC-300/39	AC-300/39
21	260	48	42	67	17	2×AC-500/64	2×AC-400/27	AC-240/32	2×AC-400/27	AC-240/32

Приложение №2

Устанавливаемые трансформаторы в соответствии с номером варианта

№ варианта	Марки трансформаторов				Т ₃	Степеньные показатели нагрузки			Стоимость 1 кВт·ч	
	АТ	Т ₁	Т ₂	Т ₃		Р(У)	Q(У)	Q(У)		
1		ТРДН-63000/220/10	ТРДЦН-100000/220/10	2×ТРДН-40000/220/10	2×ТРДН-40000/220/10	2	1	0	2	2,7
2		2×ТРДН-40000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	1	0	1	1	2,3
3		2×ТРДН-40000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	2	1	2	1	2
4		ТРДЦН-100000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	1	0	0	2	2,4
5		ТРДЦН-160000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	2	1	1	2	3,0
6		2×ТРДЦН-630000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	1	0	2	1	2,2
7		ТРДЦН-100000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	2	1	0	2	2,0
8		2×ТРДН-40000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	1	0	1	1	2,1
9		2×ТРДН-40000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	2	1	2	2	2,7
10		2×ТРДН-40000/220/10	ТРДЦН-100000/220/10	ТРДЦН-100000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	1	0	0	2	2,5
11		2×ТРДН-40000/220/10	ТРДЦН-100000/220/10	ТРДЦН-100000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	2	0	1	1	2,4
12		ТРДЦН-100000/220/10	ТРДЦН-100000/220/10	ТРДЦН-100000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	1	1	2	1	3,0
13		2×ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДН-40000/220/10	2×ТРДН-40000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	2	0	0	2	2,2
14		ТРДЦН-100000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	1	1	1	2	2,0
15		2×ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДН-40000/220/10	2×ТРДН-40000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	2	0	2	1	2,1
16		2×ТРДН-40000/220/10	2×ТРДН-40000/220/10	2×ТРДН-40000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	1	1	0	2	2,7
17		2×ТРДН-40000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	2	0	1	1	2,3
18		ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	1	1	2	2	2
19		ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	2×ТРДЦН-100000/220/10	2	0	0	1	2,4
20		ТРДЦН-630000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	2×ТРДЦН-40000/220/10	1	1	1	2	3,0
21		ТРДЦН-100000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	ТРДЦН-160000/220/10	2×ТРДЦН-630000/220/10	2	0	2	2	2,8

АТ-801000/500/220/10

Устанавливаемые генераторы и нагрузки в соответствии с номером варианта

№ варианта	Нагрузки, МВА				Параметры генераторов											
	Н ₁	Н ₂	Н ₃	Н ₄	Г ₁			Г ₂			Г ₃					
					Марка	P _{нб} МВт	Q _{нб} Мвар	Марка	P _{нб} МВт	Q _{нб} Мвар	Марка	P _{нб} МВт	Q _{нб} Мвар			
1	100+ <i>y</i> 100	50+ <i>y</i> 40	90+ <i>y</i> 50	50+ <i>y</i> 60	2×Т-20	18/17	13/10	ТВС-32	30	20	2×Т-12	12/10	7/7			
2	120+ <i>y</i> 120	60+ <i>y</i> 60	100+ <i>y</i> 70	70+ <i>y</i> 70	2×Т-20	18/21	12/8	Т-12	11	6	2×ТВС-32	29/25	17/15			
3	130+ <i>y</i> 110	80+ <i>y</i> 30	110+ <i>y</i> 60	80+ <i>y</i> 70	ТВФ-63	55	35	ТВС-32	30	20	2×Т-12	11/12	8/7			
4	140+ <i>y</i> 100	80+ <i>y</i> 40	120+ <i>y</i> 65	90+ <i>y</i> 80	2×Т-20	20/17	14/10	ТВФ-63	60	30	Т-20	19	11			
5	150+ <i>y</i> 40	100+ <i>y</i> 40	130+ <i>y</i> 70	100+ <i>y</i> 80	ТВФ-63	60	40	2×ТВС-32	30/28	19/17	Т-12	11	9			
6	160+ <i>y</i> 60	90+ <i>y</i> 50	125+ <i>y</i> 40	110+ <i>y</i> 70	ТВФ-63	55	30	ТВФ-63	50	25	2×Т-12	12/9	5/6			
7	170+ <i>y</i> 50	80+ <i>y</i> 40	115+ <i>y</i> 90	120+ <i>y</i> 80	2×Т-20	19/16	14/10	ТВС-32	30	18	2×Т-20	18/16	11/10			
8	180+ <i>y</i> 70	70+ <i>y</i> 50	105+ <i>y</i> 75	130+ <i>y</i> 110	ТВФ-40	35	21	2×ТВС-32	30/27	18/16	Т-12	11	5			
9	190+ <i>y</i> 80	60+ <i>y</i> 35	90+ <i>y</i> 50	140+ <i>y</i> 100	ТВФ-40	37	22	2×Т-20	18/21	10/9	ТВС-32	28	19			
10	200+ <i>y</i> 90	50+ <i>y</i> 50	95+ <i>y</i> 30	150+ <i>y</i> 90	ТВС-32	30	15	2×Т-6	6/4	3/2	ТВС-63	58	30			
11	100+ <i>y</i> 120	65+ <i>y</i> 45	85+ <i>y</i> 65	160+ <i>y</i> 90	ТВФ-40	37	20	2×Т-12	11/9	7/6	ТВС-32	31	15			
12	110+ <i>y</i> 110	70+ <i>y</i> 50	80+ <i>y</i> 50	155+ <i>y</i> 110	2×Т-20	19/16	10/12	ТВФ-40	38	21	Т-12	10	5			
13	120+ <i>y</i> 100	85+ <i>y</i> 40	75+ <i>y</i> 35	150+ <i>y</i> 100	2×ТВС-32	29/26	18/15	2×Т-20	20/17	10/11	Т-6	5	3			
14	130+ <i>y</i> 90	90+ <i>y</i> 45	70+ <i>y</i> 40	140+ <i>y</i> 95	ТВФ-63	60	35	Т-20	18	10	ТВС-32	28	15			
15	140+ <i>y</i> 80	88+ <i>y</i> 58	65+ <i>y</i> 60	130+ <i>y</i> 90	2×ТВС-32	28/25	15/14	2×Т-20	19/17	10/8	Т-6	4	2			
16	150+ <i>y</i> 70	73+ <i>y</i> 38	68+ <i>y</i> 50	120+ <i>y</i> 80	ТВФ-40	37	20	Т-20	17	9	2×Т-6	4/6	2/3			
17	160+ <i>y</i> 60	68+ <i>y</i> 32	78+ <i>y</i> 55	145+ <i>y</i> 75	2×Т-20	18/17	8/9	ТВС-32	28	15	2×Т-12	10/11	5/7			
18	170+ <i>y</i> 50	58+ <i>y</i> 25	85+ <i>y</i> 60	135+ <i>y</i> 60	ТВФ-100	100	100	ТВФ-100	100	100	ТВФ-100	100	100			
19	180+ <i>y</i> 40	48+ <i>y</i> 20	90+ <i>y</i> 40	125+ <i>y</i> 120	ТВС-32	30	14	ТВФ-63	58	30	Т-6	5	2			
20	190+ <i>y</i> 30	55+ <i>y</i> 20	100+ <i>y</i> 78	60+ <i>y</i> 50	ТВС-32	27	12	2×Т-20	17/21	8/11	ТВС-32	29	14			
21	200+ <i>y</i> 20	63+ <i>y</i> 30	120+ <i>y</i> 89	60+ <i>y</i> 64	2×Т-20	20/15	10/8	ТВФ-63	58	25	Т-20	18	9			

Технико-экономические модели генераторов

 $P_{\text{НОМ}} = 6 \text{ МВт}$

$P, \text{ МВт}$	4	5	6
$D_0, \text{ м}^3$	44	47	50
$S, \text{ руб./м}^3$	234	235	233

 $P_{\text{НОМ}} = 12 \text{ МВт}$

$P, \text{ МВт}$	8	9	10	11	12
$D_0, \text{ м}^3$	61	65	69	74	77
$S, \text{ руб./м}^3$	351	358	342	347	354

 $P_{\text{НОМ}} = 20 \text{ МВт}$

$P, \text{ МВт}$	13	15	17	18	19	20
$D_0, \text{ м}^3$	115	125	135	140	145	150
$S, \text{ руб./м}^3$	270	272	274	269	267	267

 $P_{\text{НОМ}} = 32 \text{ МВт}$

$P, \text{ МВт}$	14	18	20	24	26	30
$D_0, \text{ м}^3$	177	195	205	220	229	235
$S, \text{ руб./м}^3$	240	240	232	245	241	234

 $P_{\text{НОМ}} = 40 \text{ МВт}$

$P, \text{ МВт}$	25	27	29	30	32	36	39	40
$D_0, \text{ м}^3$	163	171	176	182	188	201	212	216
$S, \text{ руб./м}^3$	331	335	337	336	332	330	330	329

 $P_{\text{НОМ}} = 63 \text{ МВт}$

$P, \text{ МВт}$	37	40	43	46	48	51	54	60
$D_0, \text{ м}^3$	177	189	202	214	222	235	248	260
$S, \text{ руб./м}^3$	360	365	362	361	354	353	353	350

 $P_{\text{НОМ}} = 100 \text{ МВт}$

$P, \text{ МВт}$	82	85	86	88	90	92	95	100
$D_0, \text{ м}^3$	217	225	229	234	237	248	250	265
$S, \text{ руб./м}^3$	321	325	325	333	330	329	327	326